


Auswertung Betriebstagebuch der Kläranlage Burgkirchen

Anlage 7

Datum	Fremd- wasser- zufluss	Tagesfremd- wasser- zufluss	Tages-zufluss	Fremd- wasser- anteil
01.12.22	0,51 l/s	44,0 m³/d	1.691 m³/d	2,6 %
01.11.22	0,22 l/s	19,1 m³/d	1.589 m³/d	1,2 %
01.10.22	0,45 l/s	39,2 m³/d	1.632 m³/d	2,4 %
01.09.22	0,82 l/s	71,1 m³/d	1.693 m³/d	4,2 %
01.08.22	0,34 l/s	29,4 m³/d	1.549 m³/d	1,9 %
01.07.22	0,24 l/s	21,0 m³/d	1.619 m³/d	1,3 %
01.06.22	0,93 l/s	80,1 m³/d	1.742 m³/d	4,6 %
01.05.22	0,42 l/s	35,9 m³/d	1.632 m³/d	2,2 %
01.04.22	0,79 l/s	68,0 m³/d	1.700 m³/d	4,0 %
01.03.22	0,65 l/s	55,8 m³/d	1.641 m³/d	3,4 %
01.02.22	0,43 l/s	36,9 m³/d	1.678 m³/d	2,2 %
01.01.22	1,73 l/s	149,2 m³/d	1.640 m³/d	9,1 %
01.12.21	0,36 l/s	30,8 m³/d	1.710 m³/d	1,8 %
01.11.21	0,00 l/s	0,0 m³/d	1.707 m³/d	0,0 %
01.10.21	0,00 l/s	0,0 m³/d	1.715 m³/d	0,0 %
01.09.21	0,28 l/s	24,1 m³/d	1.721 m³/d	1,4 %
01.08.21	0,48 l/s	41,1 m³/d	1.581 m³/d	2,6 %
01.07.21	1,90 l/s	164,3 m³/d	1.660 m³/d	9,9 %
01.06.21	0,00 l/s	0,0 m³/d	1.725 m³/d	0,0 %
01.05.21	2,51 l/s	216,7 m³/d	1.791 m³/d	12,1 %
01.04.21	1,23 l/s	106,2 m³/d	1.800 m³/d	5,9 %
01.03.21	2,83 l/s	244,3 m³/d	1.879 m³/d	13,0 %
01.02.21	3,50 l/s	302,2 m³/d	1.975 m³/d	15,3 %
01.01.21	2,88 l/s	249,2 m³/d	1.806 m³/d	13,8 %
01.12.20	1,49 l/s	129,1 m³/d	1.677 m³/d	7,7 %
01.11.20	1,60 l/s	138,2 m³/d	1.706 m³/d	8,1 %
01.10.20	1,28 l/s	110,7 m³/d	1.652 m³/d	6,7 %
01.09.20	1,69 l/s	145,9 m³/d	1.677 m³/d	8,7 %
01.08.20	2,29 l/s	198,1 m³/d	1.722 m³/d	11,5 %
01.07.20	2,00 l/s	172,5 m³/d	1.816 m³/d	9,5 %
01.06.20	2,55 l/s	220,1 m³/d	1.775 m³/d	12,4 %
01.05.20	1,20 l/s	103,7 m³/d	1.646 m³/d	6,3 %
01.04.20	0,70 l/s	60,1 m³/d	1.717 m³/d	3,5 %
01.03.20	2,22 l/s	191,9 m³/d	1.745 m³/d	11,0 %
01.02.20	2,00 l/s	173,0 m³/d	2.012 m³/d	8,6 %
01.01.20	1,72 l/s	148,4 m³/d	1.649 m³/d	9,0 %

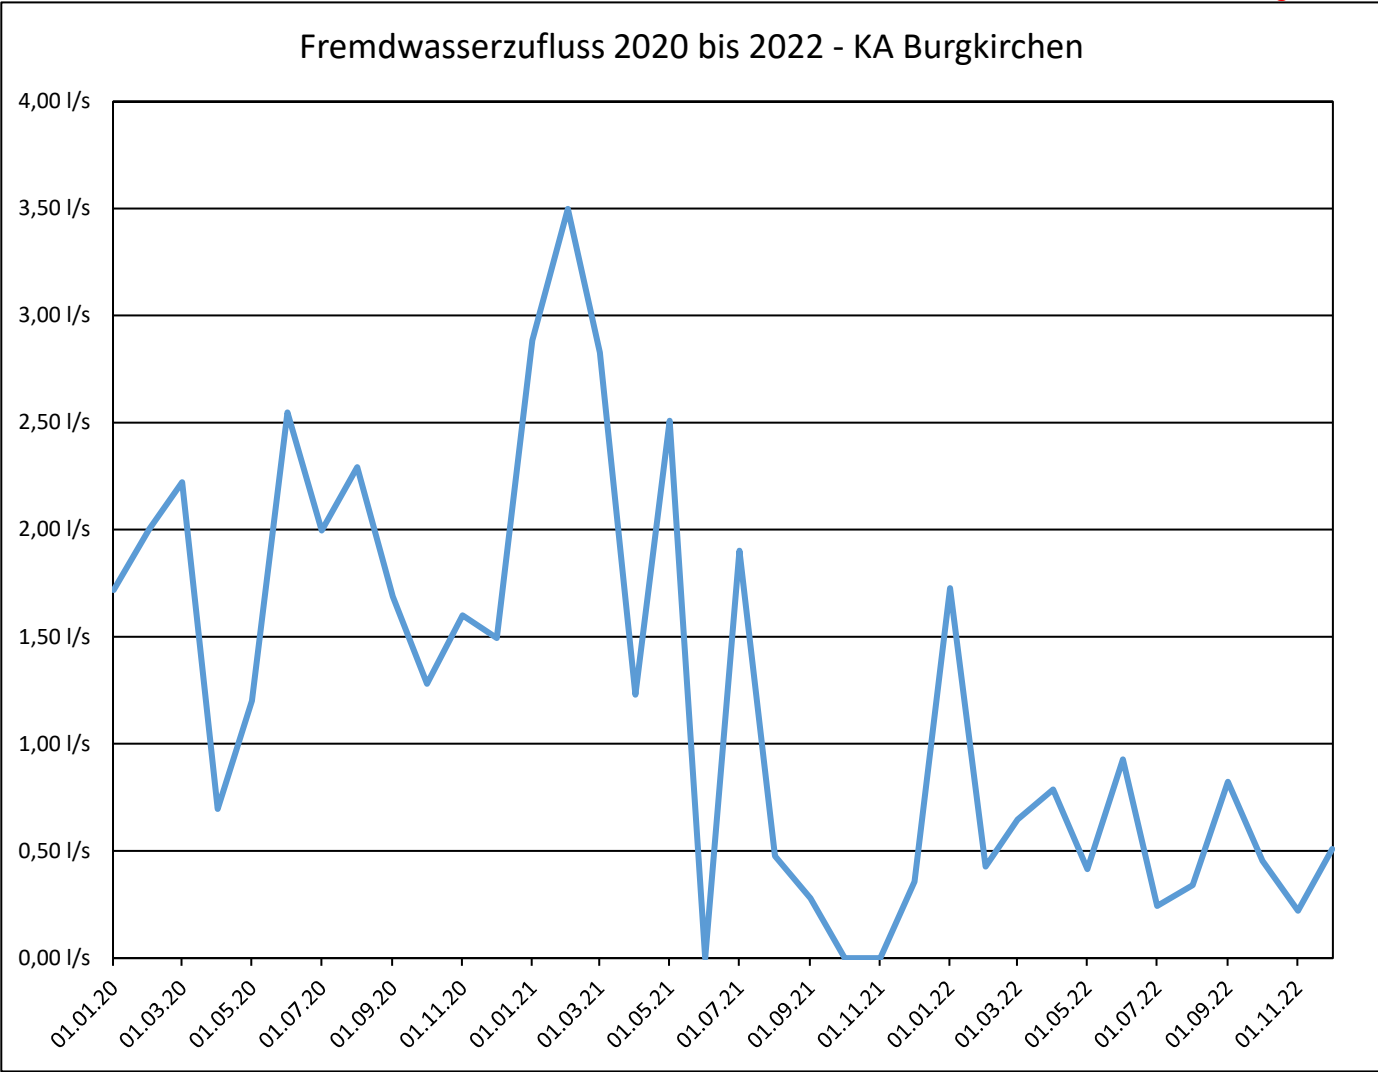

Mittelwert 1,2 l/s = 106,1 m³/d
Abweichung 0,9 l/s