


# Auswertung Betriebstagebuch der Kläranlage Burgkirchen

Anlage 8

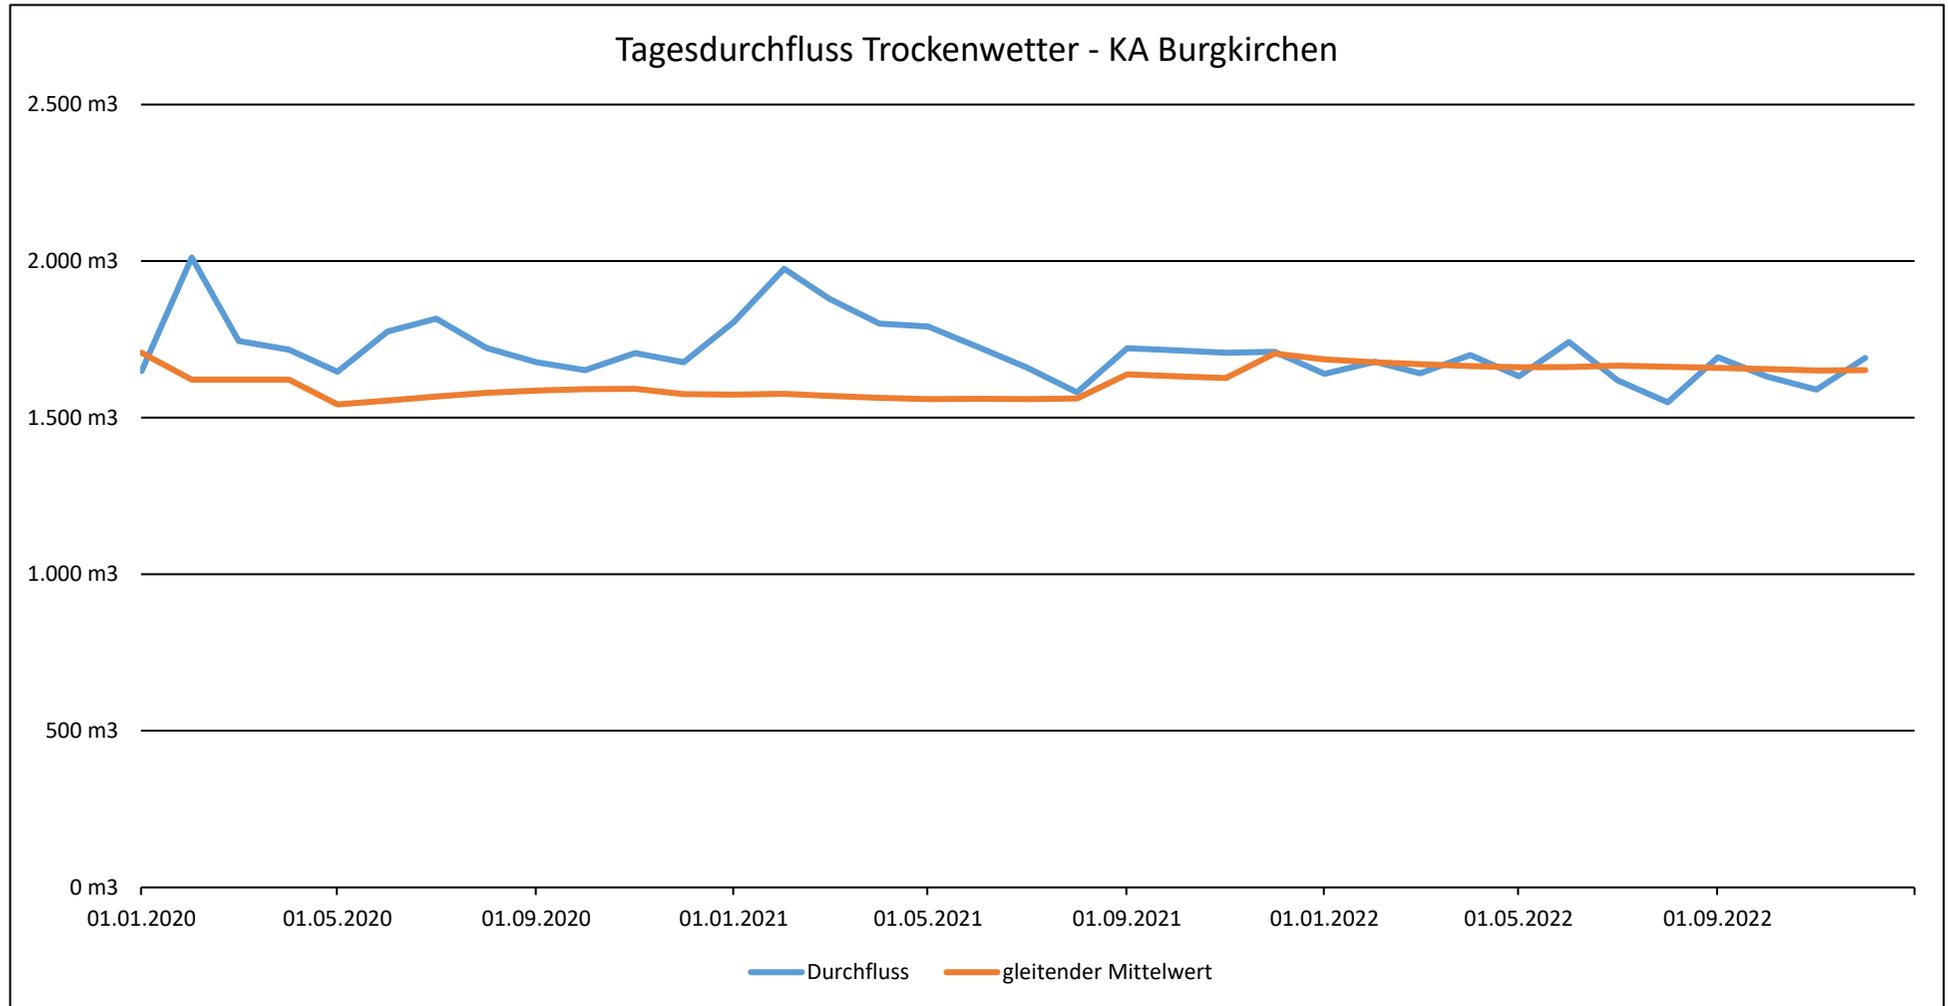

TW-Durchfluss (bei Berücksichtigung des gleitenden Mittelwertes): 1.688 m3/d  
Standartabweichung-Durchfluss (bei Berücksichtigung des gleitenden Mittelwertes): 90 m3/d